



Übersichtskarte der Feststoffgehalte in Böden des Freistaates Sachsen

Chrom im Unterboden Einstufung nach LAGA-TR

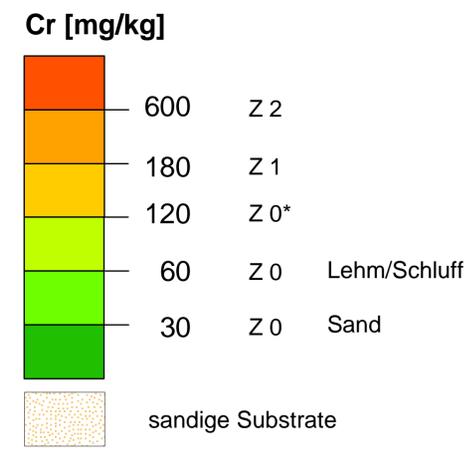

Unterboden: B-Horizonte im Sinne der
Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA4, 1994)
Interpolation: Kriging mit 9 Nachbarpunkten
und 6000 m Einwirkungsradius über alle Nutzungen,
Auen separat interpoliert

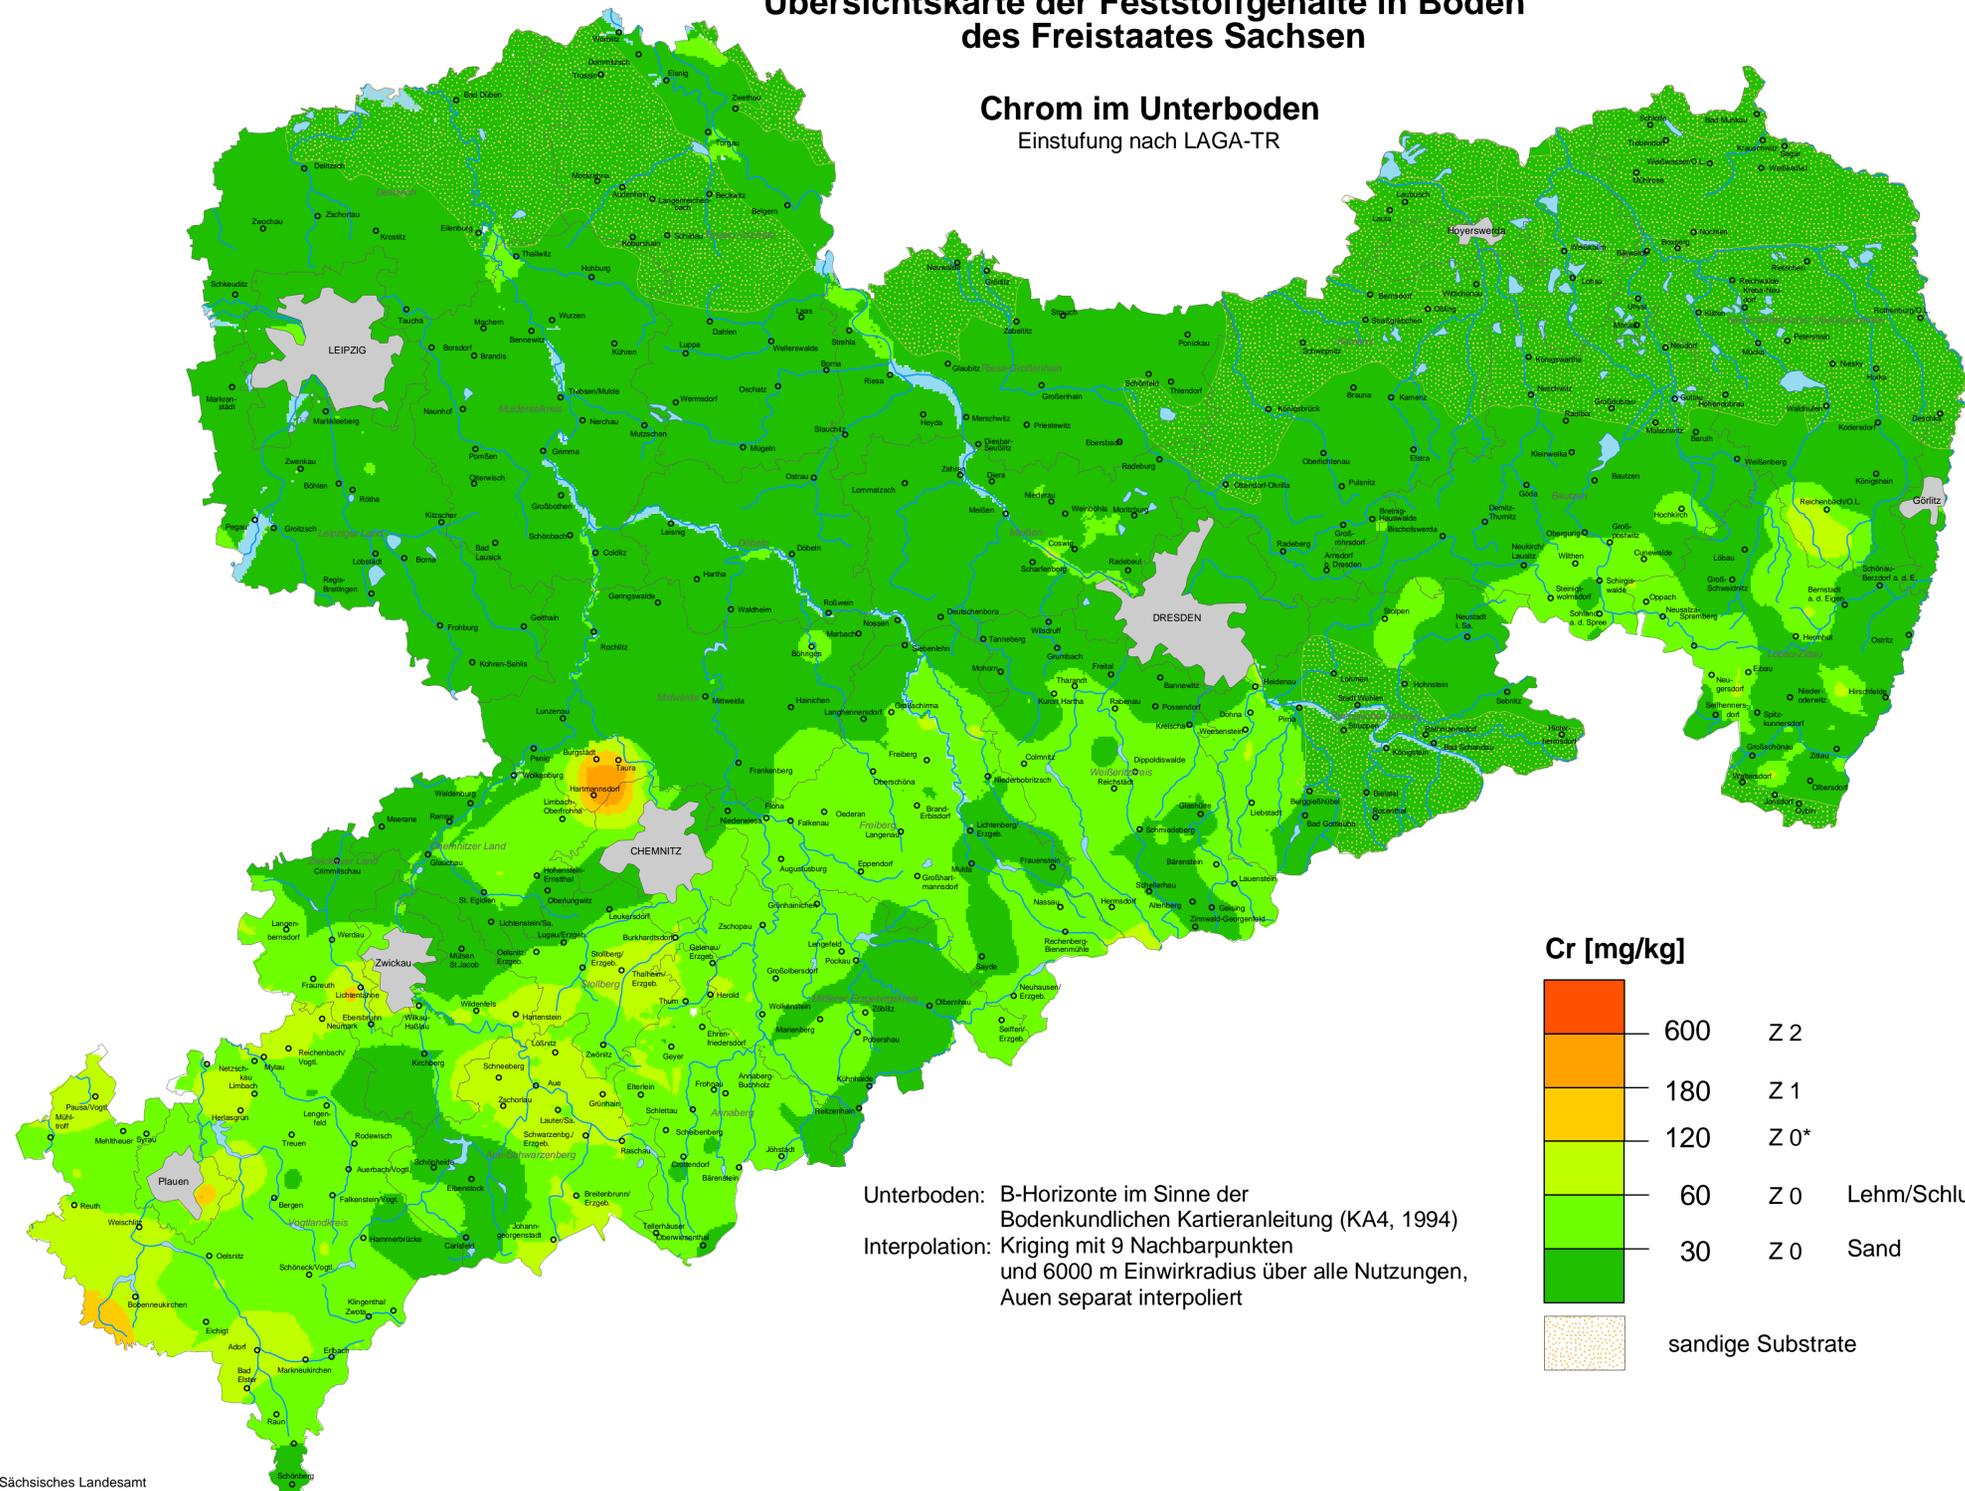